

居家消防安全診斷表


請逐項檢視您～

居家防火安全是否合格，並在 ☐ 打✓

- ☐ 神明桌燈具線路應定期檢查維護，附近勿堆積可燃物。
- ☐ 擬定家庭逃生計畫，定期演練，並熟悉二方向路徑及低姿爬行逃生方式。
- ☐ 應備有手電筒，定期檢查電池，並確知其擺放位置。
- ☐ 熟悉緩降機「掛、丟、套、束、推」之使用方式，確定其功能正常。
- ☐ 使用浴室前，應先開啟抽風機或窗戶，維持良好通風。
- ☐ 瓦斯熱水器應請合格燃氣熱水器承裝業技術士安裝維修，裝設於屋內應選用強制排氣型熱水器。
- ☐ 熱水器周邊不可放置可燃物品。
- ☐ 熱水器應優先選擇設置於戶外，若無法設置於屋外者，應改設強制排氣型或電熱式熱水器，以防止一氧化碳中毒。
- ☐ 瓦斯軟管無老化、龜裂、破損，其接頭處無鬆脫，並定期檢查。
- ☐ 瓦斯鋼瓶應放置於陰涼通風處，避免曝曬與潮濕，絕對不可橫放使用。
- ☐ 會辨識液化石油氣容器合格標示，並拒收、拒用逾期瓦斯鋼瓶。
- ☐ 瓦斯鋼瓶使用完畢或未使用時，應將開關保持關閉狀態。
- ☐ 瓦斯爐具、排油煙機應隨時保持清潔。
- ☐ 家中明顯處備有滅火器，並熟悉滅火器「拉、瞄、壓、擡」之操作流程。
- ☐ 樓梯間無放置雜物，阻礙逃生。
- ☐ 家中無囤積大量危險物品，如有少量存放，應置放通風良好處所。
- ☐ 屋內如裝有緊急照明燈，每月測試一次。

居家小叮嚀

- 防止一氧化碳中毒
- 注意可疑防止縱火
- 預留出口逃生無礙
- 及早警報早逃生
- 消防常識保生命
- 電路異常是警訊

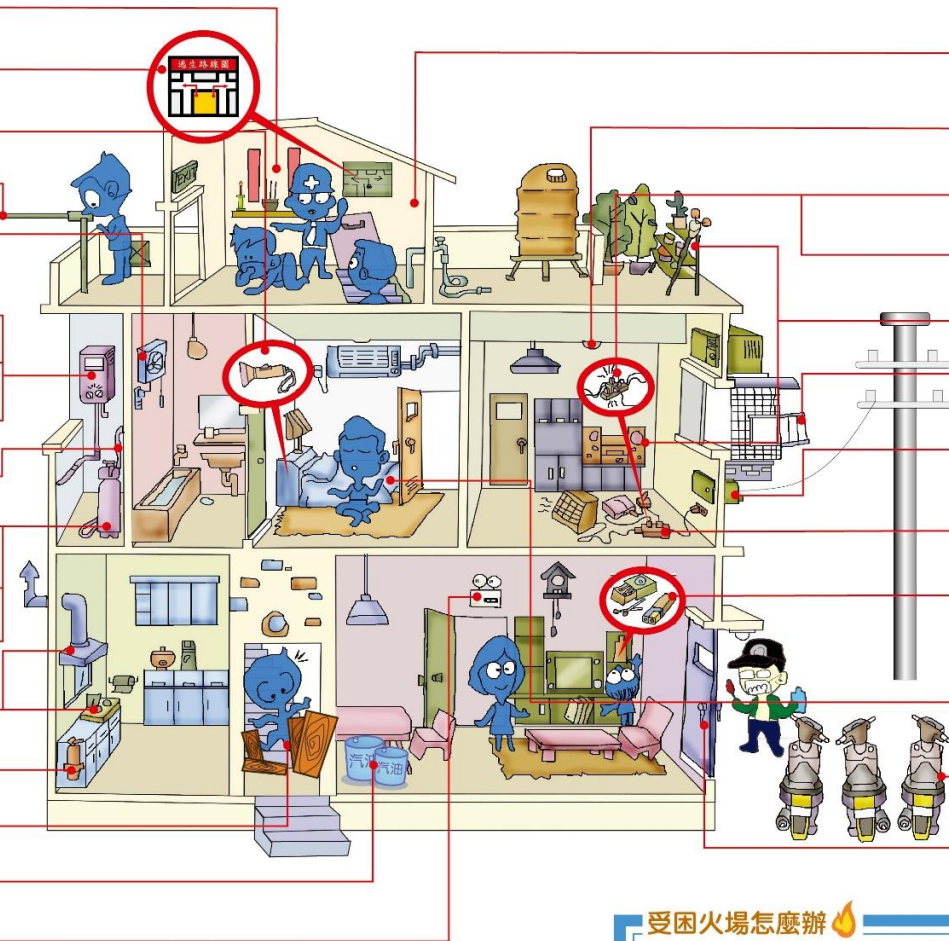

- ☐ 如有鐵皮屋不可密閉，應留逃生口，並注意用電安全，如堆放雜物，不可妨礙逃生。
- ☐ 寢室、廚房、樓梯及走廊應裝置獨立式住宅用火災警報器（以達到及早發現火災、及早避難），每月應定期測試1次。
- ☐ 電器插頭定期清潔擦拭；電線表皮無老化、破損、斷裂。
- ☐ 電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等消耗電力大的電器應分別插在迴路不同插座，並避免同時使用。
- ☐ 傢俱物品要固定，防止地震掉落。
- ☐ 裝設鐵窗必須預留逃生出口，並經常檢視是否可以開啟。
- ☐ 依電業法第43條規定，每3年至少檢查家中裝設之用電設備1次。
- ☐ 應選擇使用附有保護裝置之延長線，且無纏綁使用，以免產生高熱造成火災。
- ☐ 火柴、打火機應放在小孩拿不到的地方，並告誡小孩不可把玩點火器具。
- ☐ 服用藥物、飲酒、睡前等時機，絕對不可吸菸。
- ☐ 機車勿停放騎樓，並注意可疑人物，以防縱火。
- ☐ 大門附近並勿堆放雜物，以防縱火及阻礙避難逃生。

受困火場怎麼辦

- 1、切勿慌張、以及切勿躲在衣櫥裡、浴廁裡或床鋪底下等不易被發現場所。
- 2、可在未被煙、熱侵襲之室內待救，關閉門窗阻隔火煙侵入的途徑。
- 3、設法於窗口等明顯處所，以哨子、手電筒或揮動衣服等明顯方式，或電話等通訊設備，通知外部救援人員。



彰化縣消防局 關心您